


Contraintes du sol et du sous-sol
Commune de Garges lès Gonesse

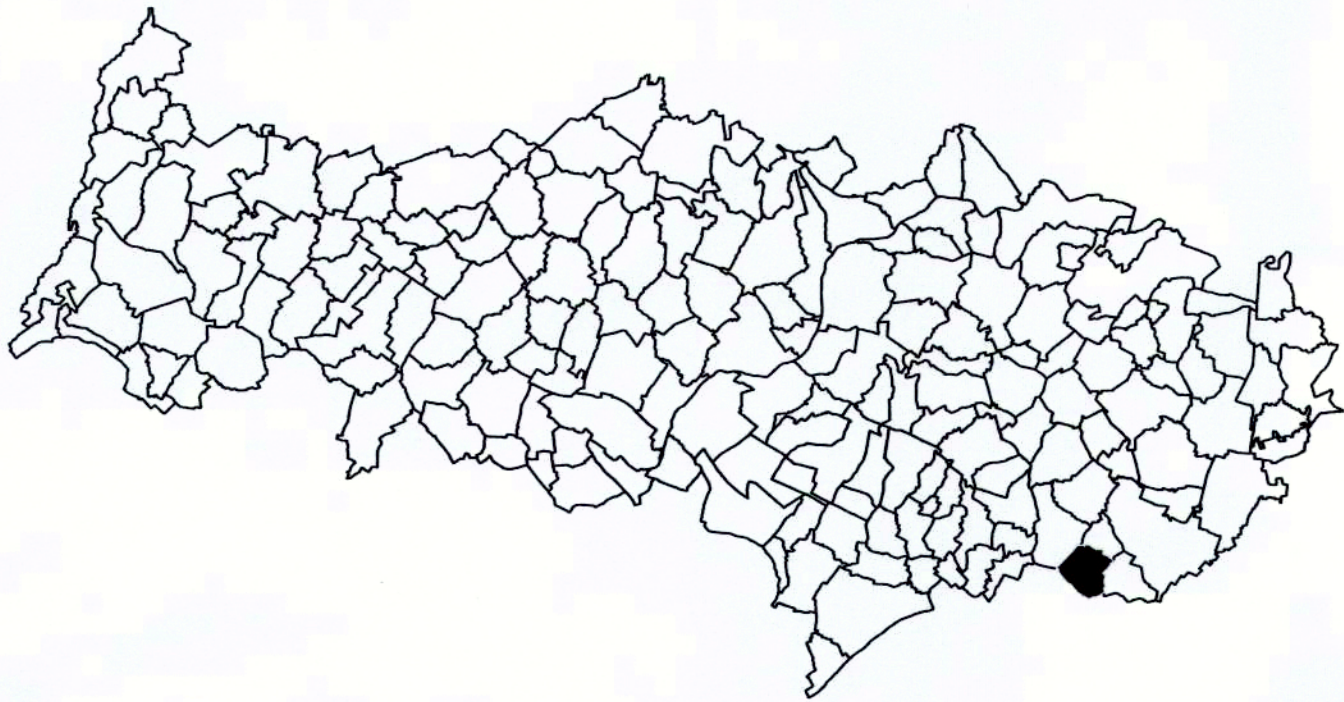

200 0 200 400
Mètres
N° 10_06_580

Sources : IGN BDTopo, BDParcellaire ; DDT95 (CSSS_09_2014)
Inspection Générale des Carrières
Auteur : DDT95 - BVAT/PG
Date : 28 avril 2015
Attention : les axes de ruissellement ne coïncident pas toujours avec la topographie donnée par les courbes de niveau.
L'imprécision des courbes de niveau sur la BDTopo peut en être la cause.

— Axes de ruissellement temporaire lors d'orages

— Alluvions tourbeuses compressibles

— Gypse

— Limite communale

— Cours d'eau

— Surface d'eau ou bassin

